

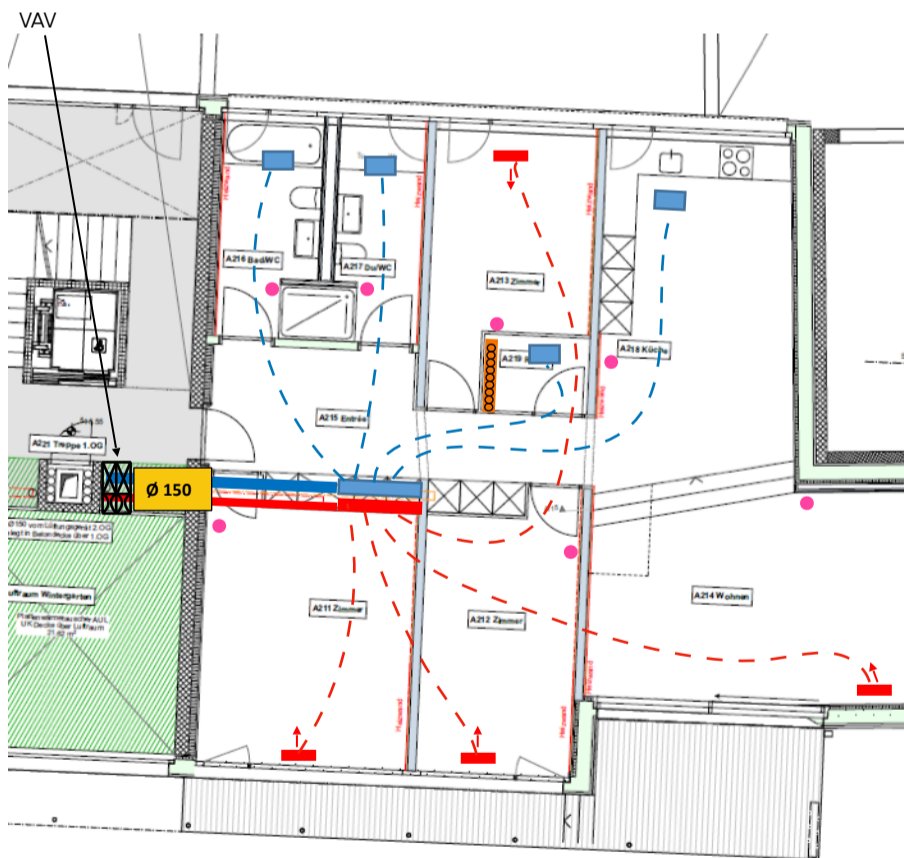


Lüftung & Heizung

Energie sparen mit bedarfsgerechter Einzelraumregelung

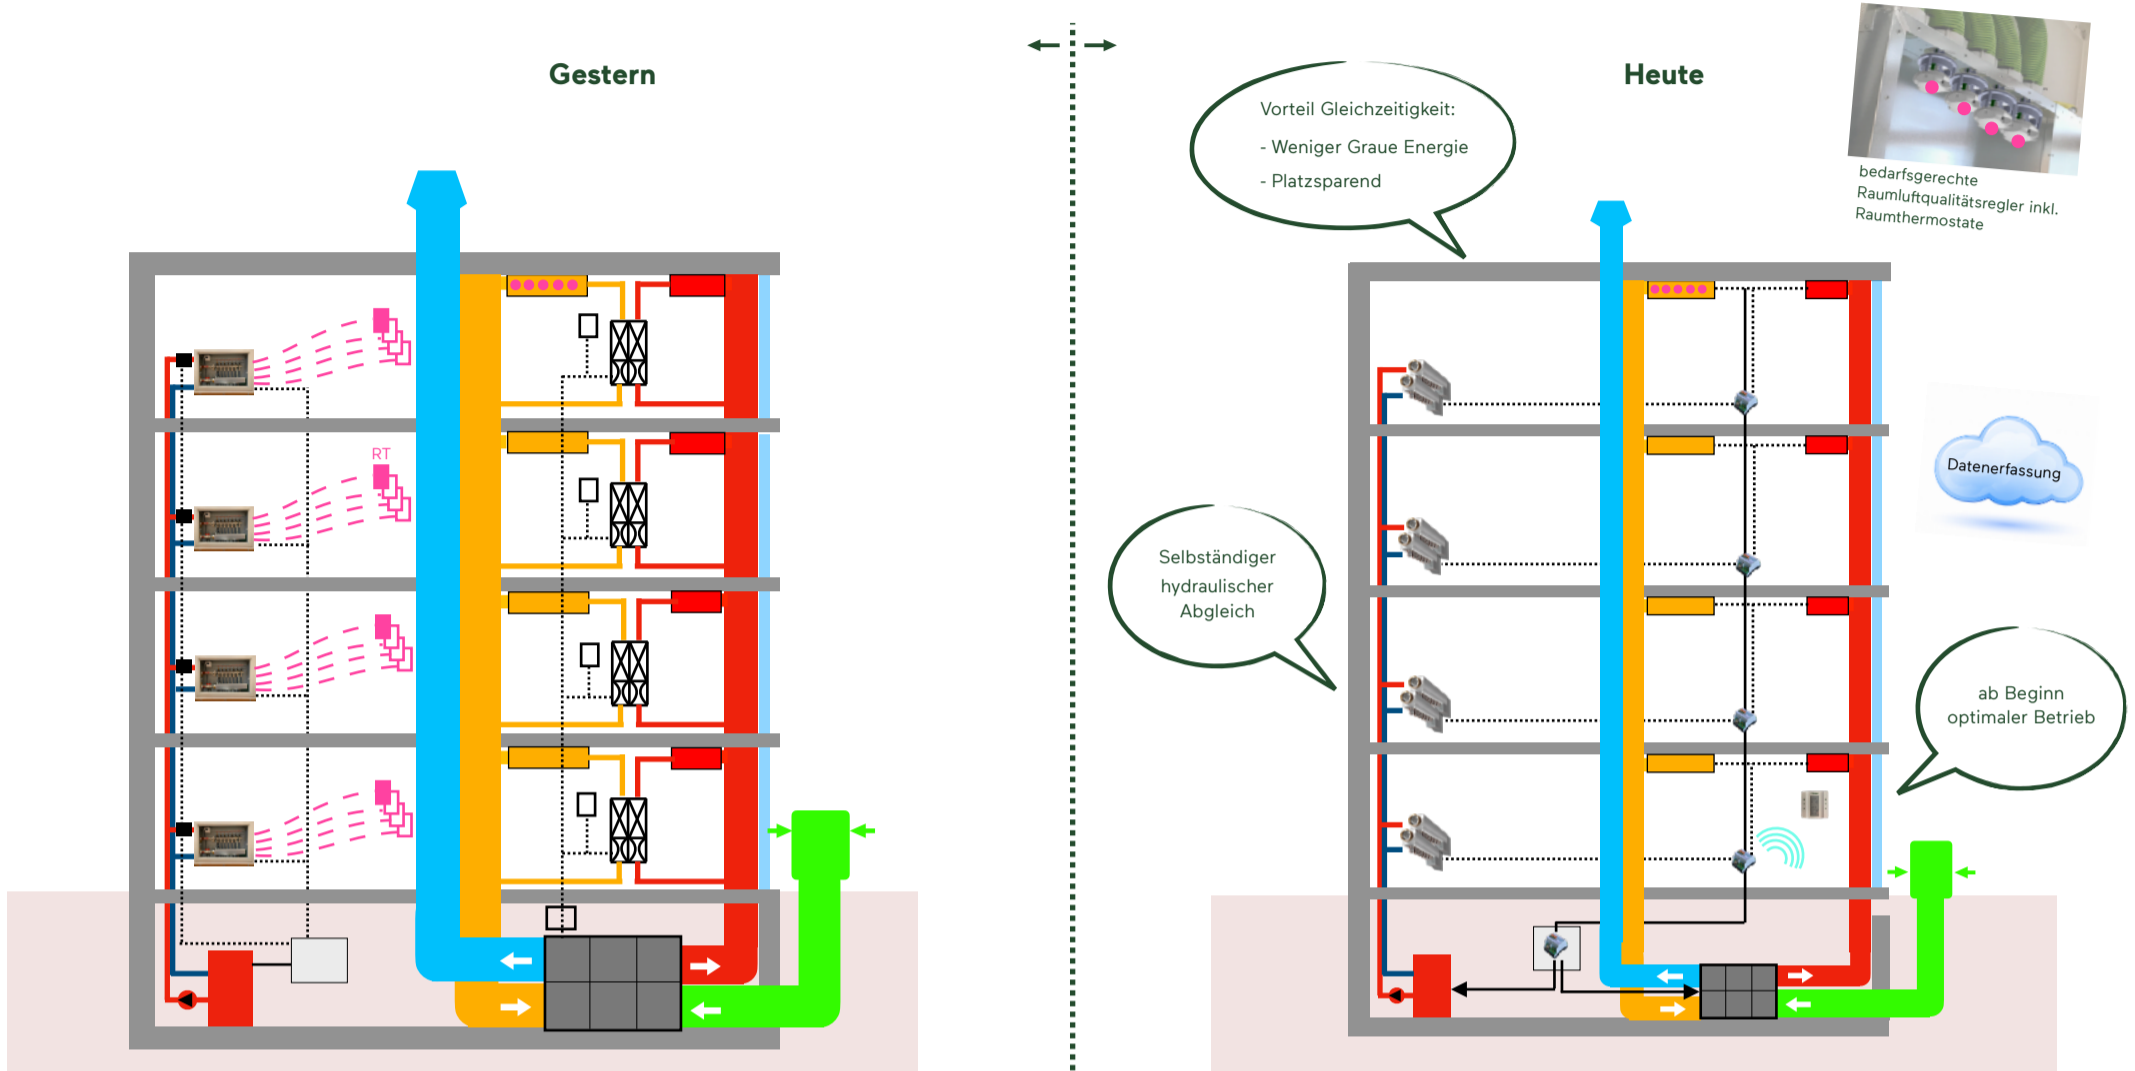

Luftmenge nach SIA 2023: $V = 140 \text{ m}^3/\text{h}$

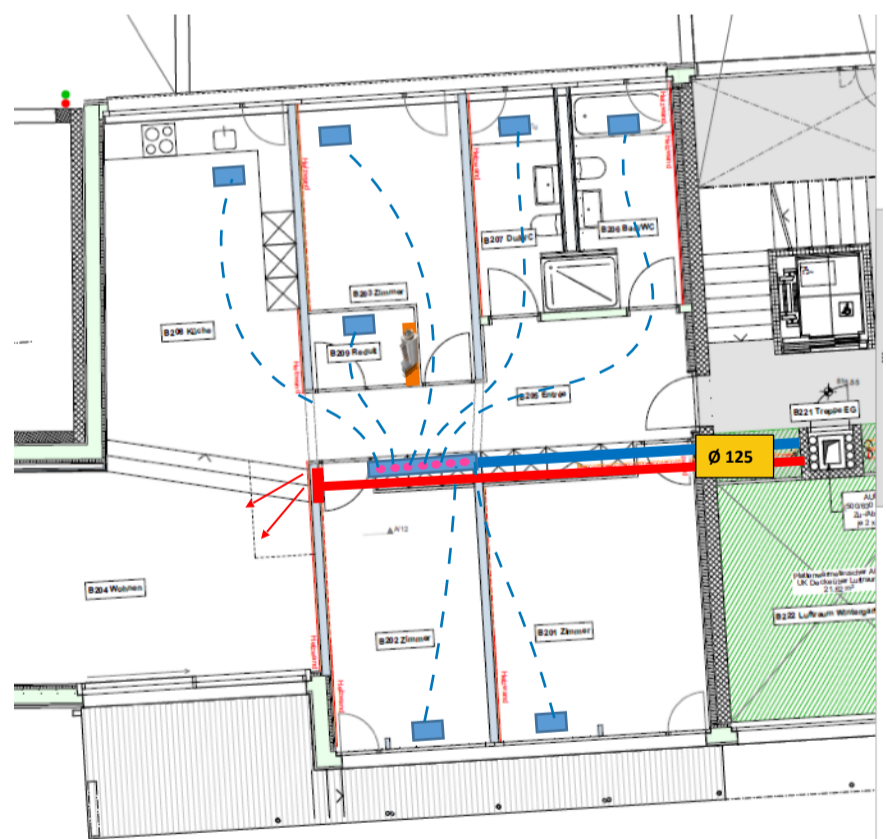

min $V = 35 \text{ m}^3/\text{h}$
 ϕ $V = 80 \text{ m}^3/\text{h}$

Energieverbrauch

